


# SISTEMA ANTINCENDIO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO ACQUA-SCHIUMA P. & I. DIAGRAM

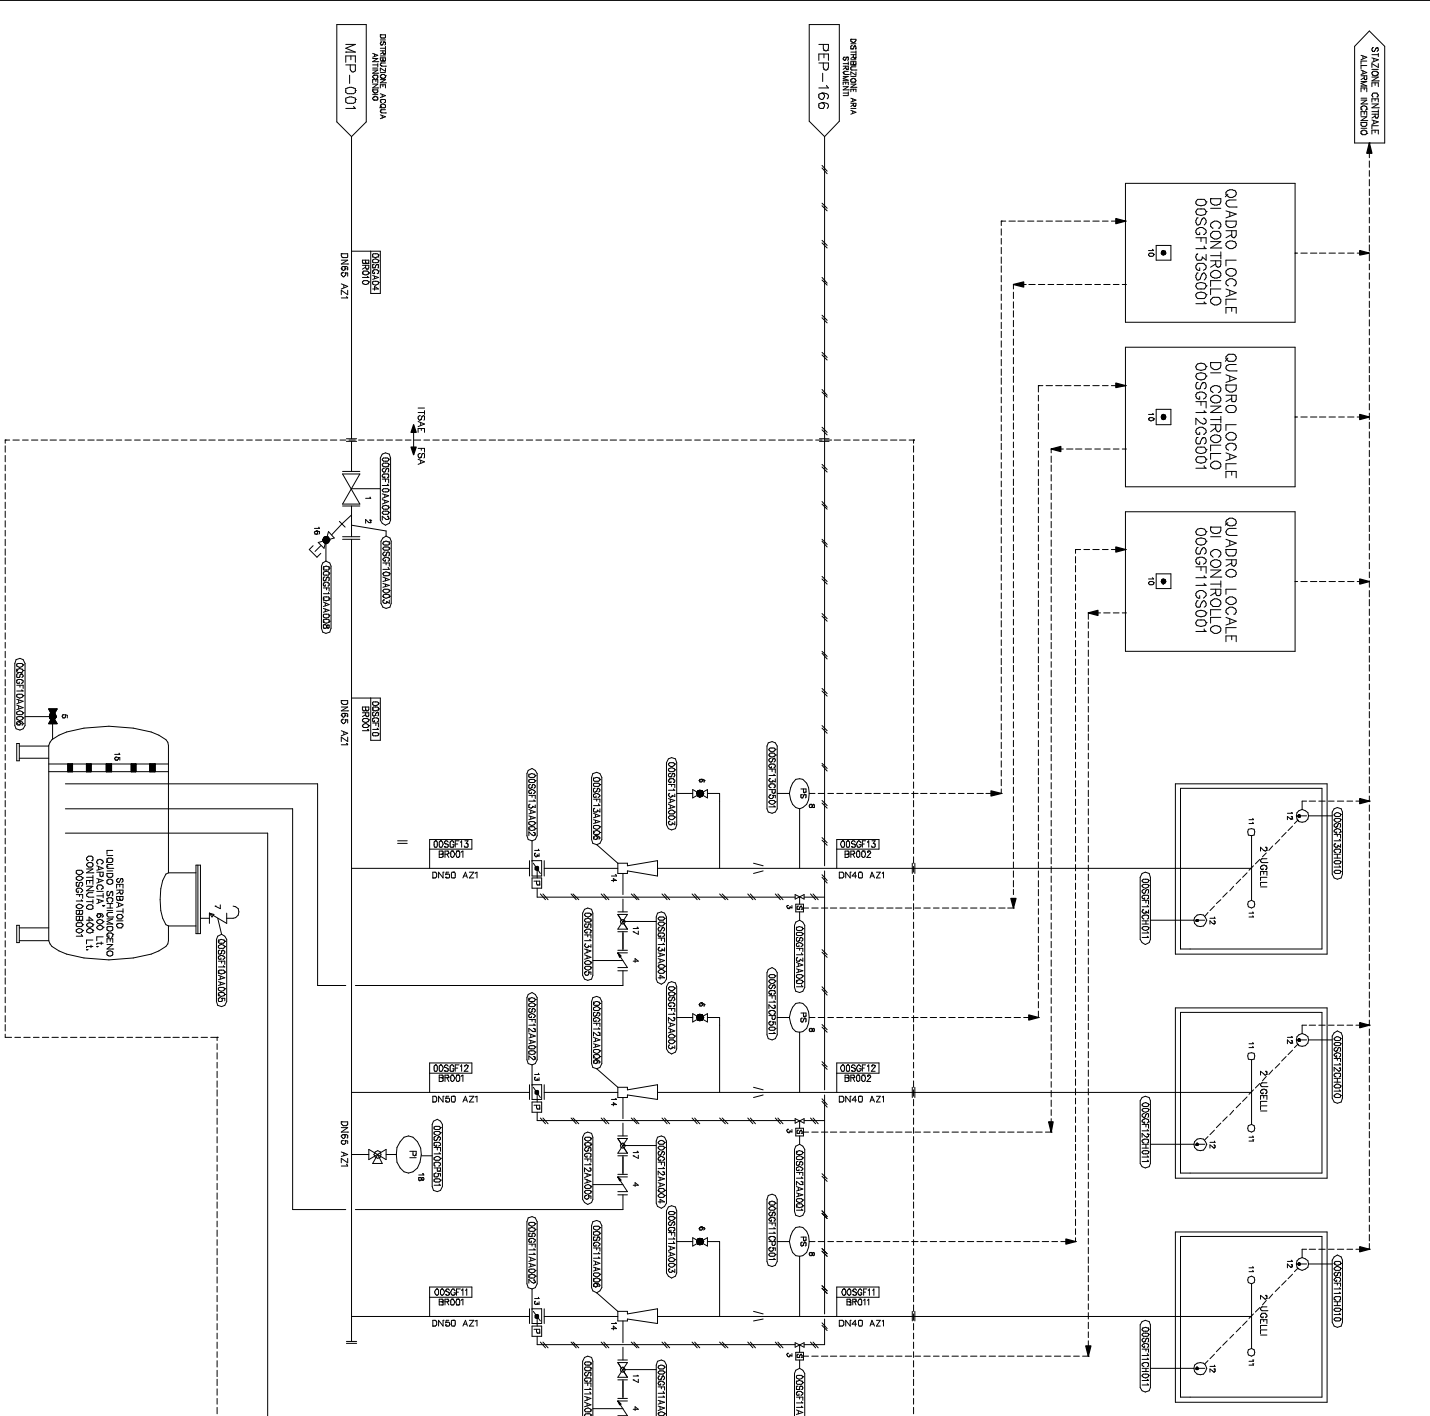

### LEGENDA

- 1) SERRANDESSA D'INTERCESSIONE BLOCCATA APERTA
- 2) ELETROVALVOLA
- 3) VALVOLA DI RITENGO SERBATOIO
- 4) VALVOLA DI SCARICO
- 5) VALVOLA DI RITENGO A MOLLA
- 6) PRESISTIVIO
- 7) PULSANTE DI ATTIVAZIONE
- 8) PULSANTE DI ATTIVAZIONE
- 9) PULSANTE DI ATTIVAZIONE
- 10) PULSANTE DI ATTIVAZIONE
- 11) PULSANTE DI ATTIVAZIONE
- 12) PULSANTE DI ATTIVAZIONE
- 13) VALVOLA A FARFALLA AD AZIONAMENTO PNEUMATICO
- 14) MISCELATORE DI LINEA
- 15) INDICATORE DI LIVELLO
- 16) INDICATORE DI LIVELLO
- 17) VALVOLA A SERBI
- 18) MANOMETRO CON VALVOLA DI PROVA

### NOTE

- 1 - LIMITI DI BATTERIA:  
 FSA = TRISAE FSA = F.A.S.

		big gamma è un marchio di int. di F.A.S. I.T.S.A.E. s.p.a. e F.A.S. s.p.a. I.T.S.A.E. s.p.a. è un marchio di int. di F.A.S. s.p.a. I.T.S.A.E. s.p.a.	
OGGETTO	SISTEMA ANTINCENDIO ACQUA-SCHIUMA	SCALA	---
CLIENTE	LIQUIDI SPEGNITIVI AD AZIONAMENTO MANUALE P. & I. DIAGRAM	PROVA	D.F.
DATA	12/354	CONFEZIONE	---
REVISIONI	DESCRIZIONE	DATA	CONFEZIONE
0	ESISTENTE ALLA COSTRUZIONE		
1			
2			